



Havi flottakihasználtság riport

Több diagramcsoporton keresztül szemlélteti a flotta kihasználtságát havi bontásban. A diagramjai segítségével megfigyelhet? az üzemeltetés költsége és a kihasználtság (akkumulátoronként és hónaponként), kisz?rhet?ek a hibás akkumulátorok, egyenletes kihasználtság érhet? el

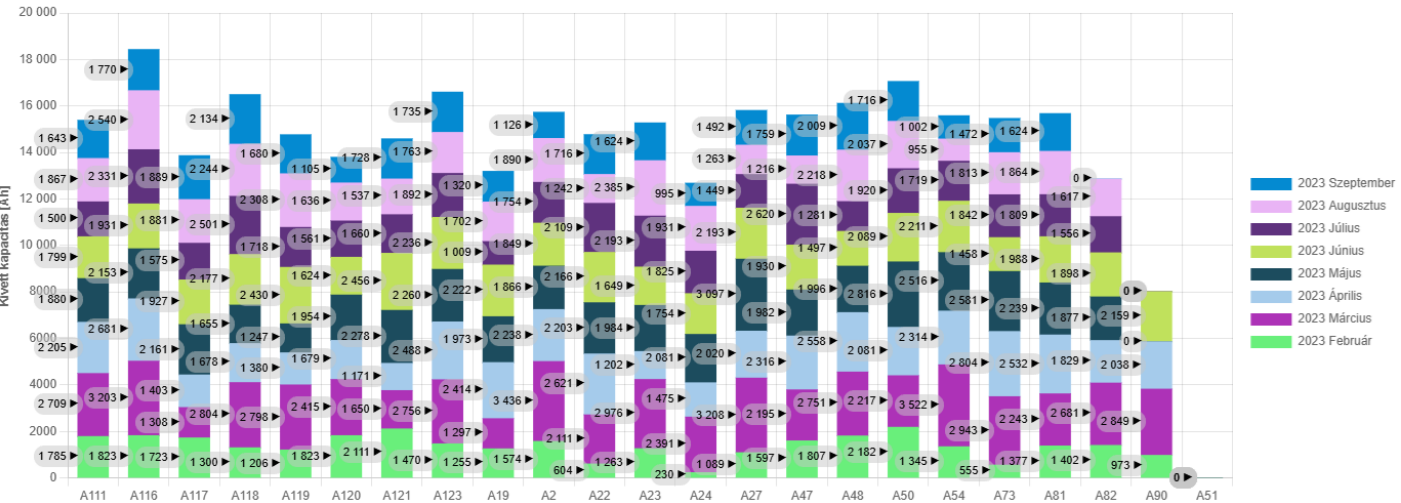


Ez a grafikon a flotta egységes, egyenletes terhelésének megvalósításában nyújthat segítséget

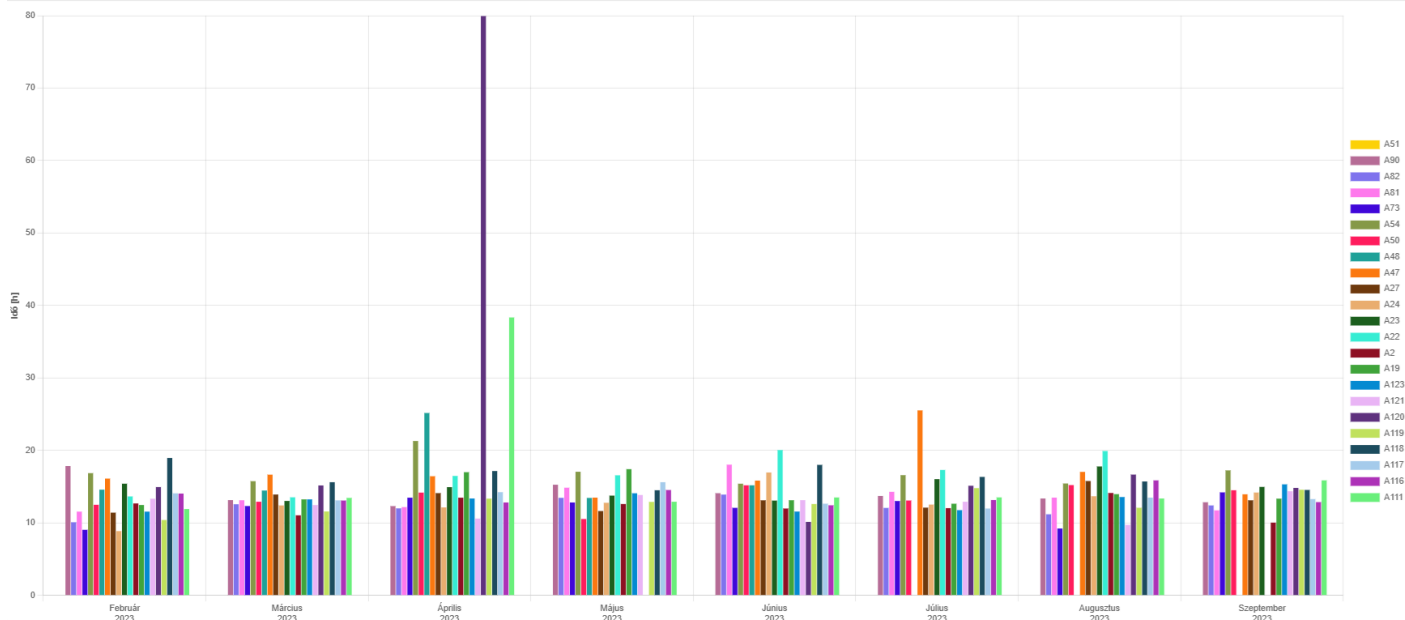

A kisütési idő havi megoszlásának megfigyelése a hibafelderítésben segít; ha (nagy mértékben) csökken az átlagos kisütési idő, ellenőrizni kell az akkumulátort

Átlag idő

2023 Szeptember

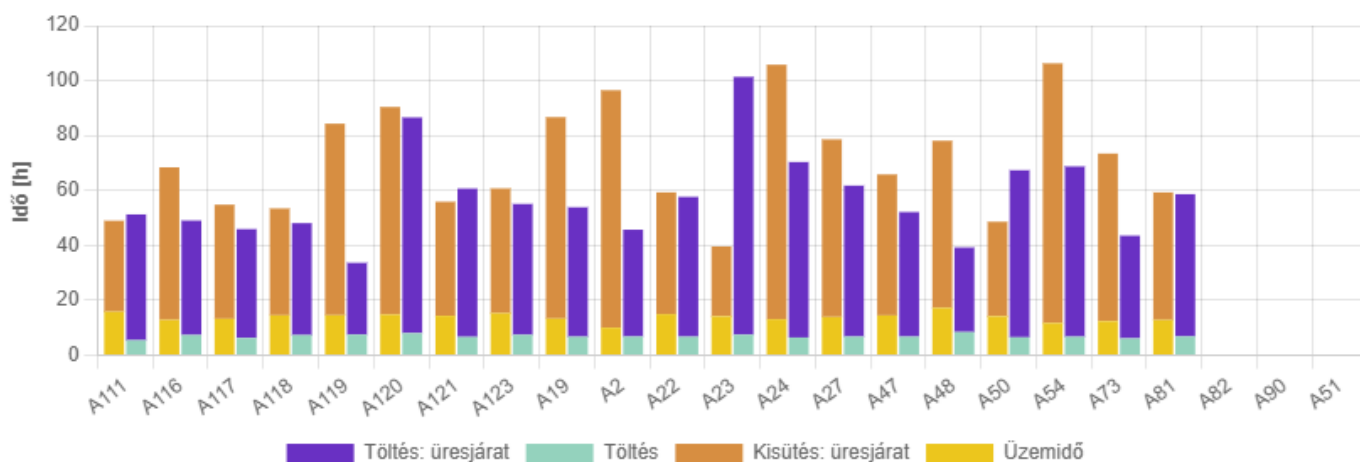

A kisütési és töltési időkhöz összehasonlítással megállapítható, hogy megfelelően vannak-e használva az akkuk, illetve megfelelő állapotúak-e. Optimális esetben egy akkumulátor töltési ideje rövidebb, mint az üzemideje

EnerSys Admin hozta létre 2025-05-21 14:26:55 UTC

EnerSys Admin frissítette 2025-05-21 14:31:05 UTC