


Kapacitás / terhelés idődiagram

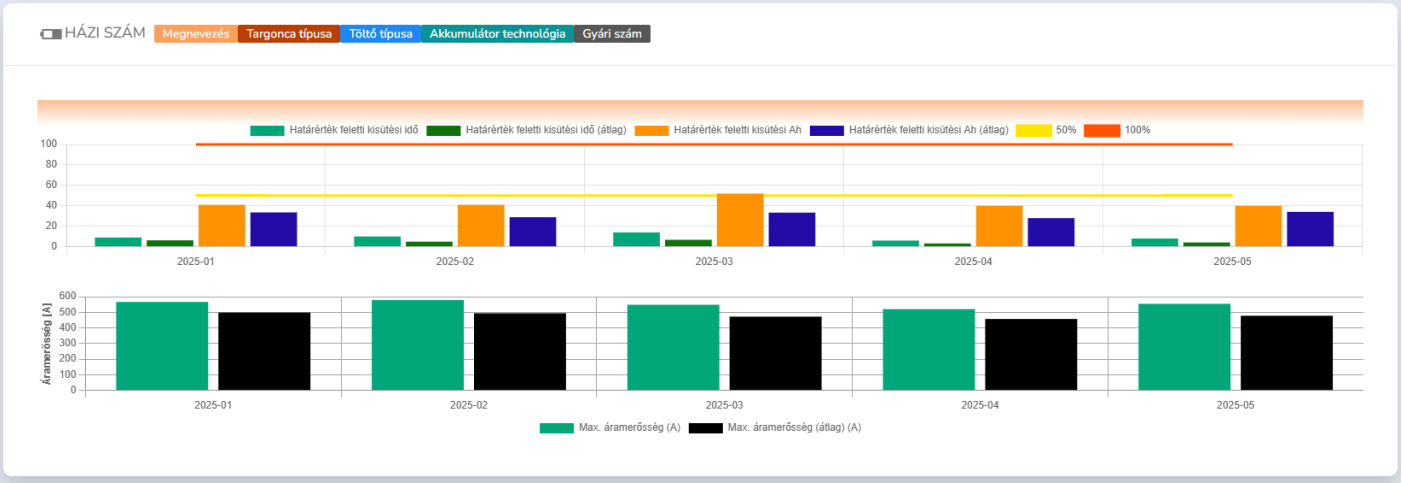

Üzemeltetés során az akkumulátor túlterhelését lehet kisz?rni ezzel a riporttal (túl nagy terhel? áram hosszabb időn keresztül) a megfelel? várható élettartam biztosítása érdekében. A lekérdezés intervallumától függ?en napi (egy hónap alatt), heti (100 nap alatt) vagy havi bontást (100 nap felett) használ.

EnerSys Admin hozta létre 2025-05-21 14:04:30 UTC
EnerSys Admin frissítette 2025-05-21 14:21:10 UTC